



KELEMEN LÁSZLÓ

Okleveles Építőmérnök, Okleveles Igazságügyi Szakértő, Építész és Statikus Magántervező,
Épületszerkezeti Szakértő, Tartószerkezeti Szakértő, Építéstechnológiai Építésügyi Műszaki Szakértő,
Felelős Műszaki Vezető, Energiatanúsítási és Energia Auditálási Szakértő, Magasépítési Műszaki Ellenőr,
Mélyépítési és Mélyépítési Műtárgy Műszaki Ellenőr, Ingatlanközvetítő és Értékbecslő, Képesített Ingatlangazdálkodó

Vállalkozói Engedély Száma: ES - 544897 Vállalkozói Engedély Nyilvántartási Száma: 3885949



Adószám: 62034821-1-40 Számlaszám: OTP Bank Zalaegerszeg: 11749008-20166779

k-epitesz@zalasam.hu

☒ Cím: 8900 Zalaegerszeg, Vizslaparki utca 34/B. III. emelet 5. ☎ Telefon és Fax: 92-323-323 📱 Mobil: 20-3372-087

Szaktechnikai


a Vasútegészségügyi Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. (8380 Hévíz, Erzsébet királyné u. 1.) tulajdonába lévő Hévízi Egészségügyi Központ 8380 Hévíz, Erzsébet királyné u. 1.szám alatti épületének energiahatékonysági fejlesztéséhez

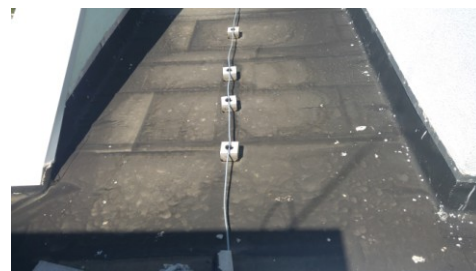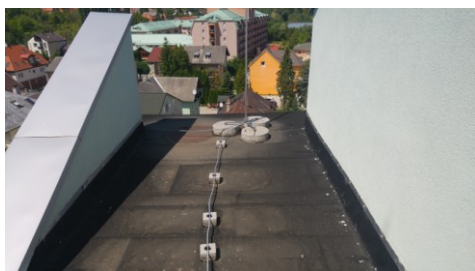

Alulírott **Kelemen László** (8900 Zalaegerszeg, Vizslaparki utca 34./B. szám alatti lakos), mint **tartószerkezeti szakértő** (T-Sz/20-0201) ezúton nyilatkozom, hogy a Vasútegészségügyi Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. (8380 Hévíz, Erzsébet királyné u. 1.) tulajdonába lévő Hévízi Egészségügyi Központ 8380 Hévíz, Erzsébet királyné u. 1. szám alatti épületének energiahatékonysági fejlesztéséhez tervezett gépek elhelyezése a szellőző gépház födéme (felső képsor) nem lehetséges. A födém szerkezet robbanófelületként lett méretezve, többlet terhelése nem lehetséges. A födém szerkezetet zárt szelvények tartják, melyek között korábban kopolit üvegszerkezet volt. Az üveg kibontása után Ytong falszerkezet és műanyag ablakok kerültek beépítésre.

A tervezett kültéri egységeket az épület északi végén lévő lépcsőház födéme (alsó képsor) javaslom elhelyezni. A kis fesztávú, téglafalazaton elhelyezett vasbeton födém alkalmas a tervezett gépek és berendezések elhelyezésére. Az oldalt meglévő ferde falak a berendezések takarását is biztosítják. A megközelítés egyszerűbb, a távolság a beltéri egységekhez minimálisan nagyobb csak.

Készült: Zalaegerszeg, 2017. május 29.


.....
Kelemen László
Okleveles Építőmérnök,
Okleveles Igazságügyi- Épület- és Tartószerkezeti Szakértő,
Építész és Statikus Magántervező,
Ingatlanközvetítő és Ingatlan Értékbecslő,
Képesített Ingatlangazdálkodó és Ingatlanfejlesztő